

荒川消防署管内 平成23年中の火災概要

(1) 火災件数

平成23年中の火災件数は50件で、前年と比較すると3件増加しています。焼損床面積は884㎡で前年の278㎡から大幅に増加しました。

(図1参照)

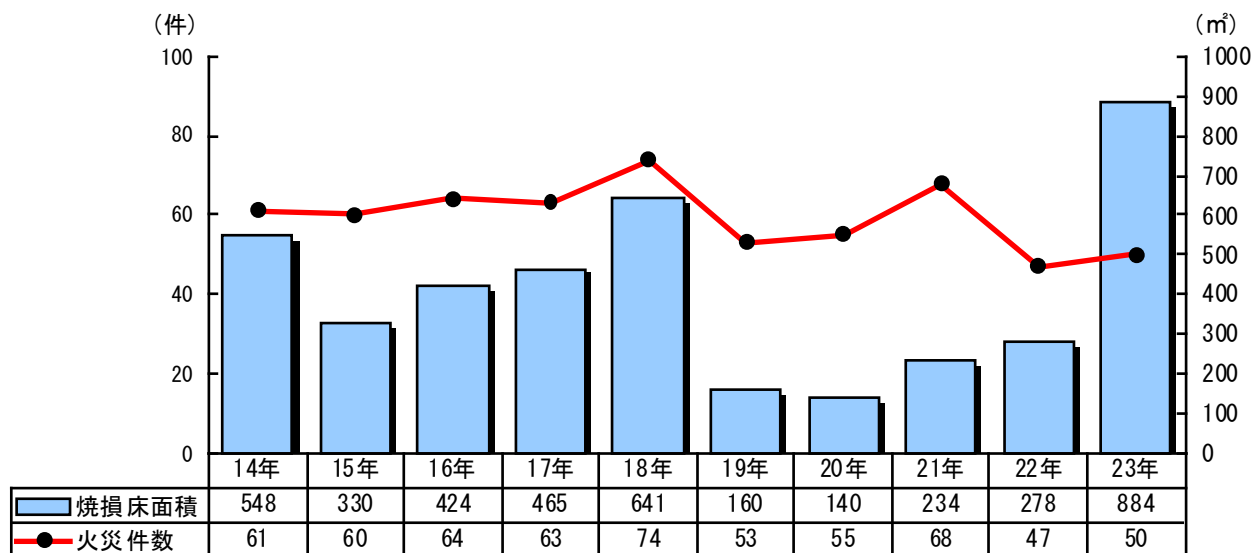


図1 火災件数と焼損床面積の推移

(2) 死傷者

火災による死者は1人で、前年と比較すると1人の増加です。

傷者は27人で、前年と比較すると15人の増加となっています。(図2参照)

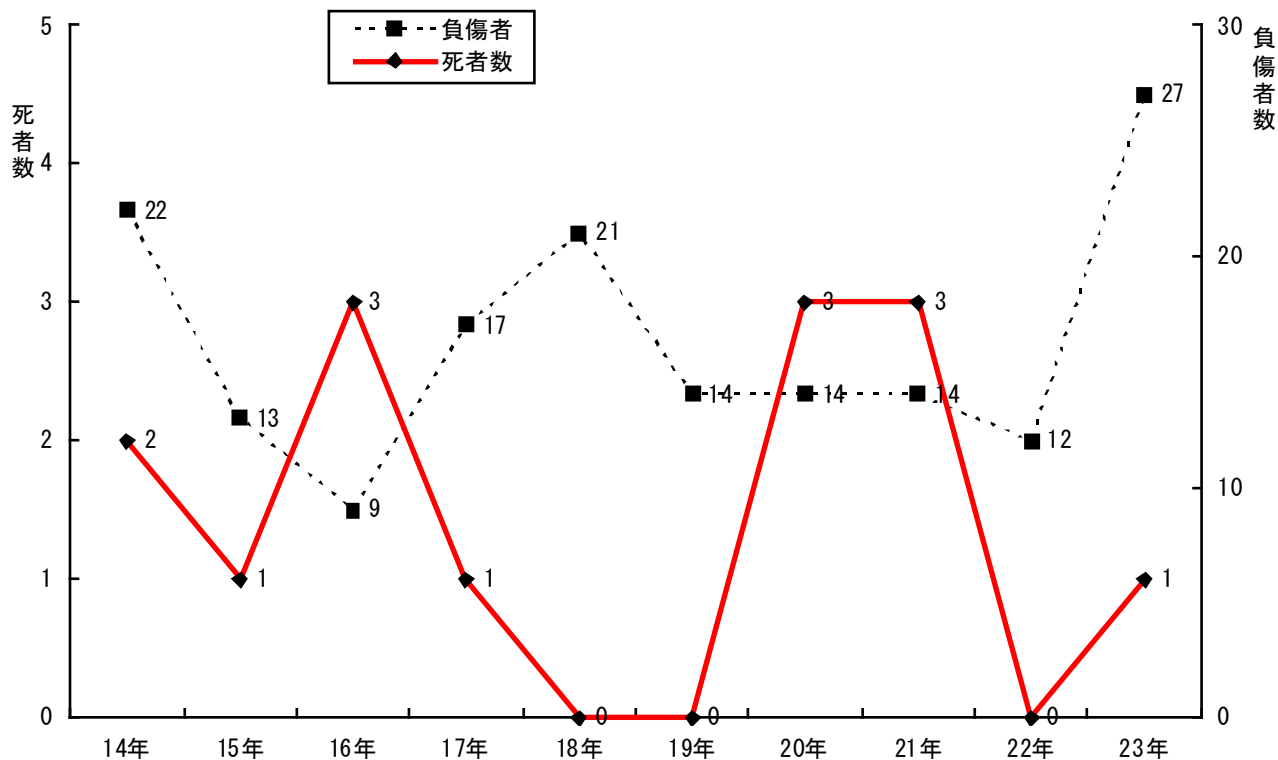


図2 火災による死傷者の推移

(3) 出火原因別火災状況

平成23年中の火災を出火原因別にみると、第1位は「たばこ」の14件で火災全体の28%を占め、以下「ガステーブル等」、「放火及び放火の疑い」（以下「放火」という。）が続いています。

なお、「放火」がトップの座を譲ったのは、平成15年の「たばこ」に次いで2位になった時以来となります。

前年と比較すると、「放火」は4件減少し、「たばこ」は3件増加し、「ガステーブル等」は4件増加しています。（表1参照）

表1 出火原因別火災件数

平成23年	第1位	第2位	第3位
	たばこ	ガステーブル等	放火(疑い含)
14件(28%)	9件(18%)	7件(14%)	

平成22年	第1位	第2位	第3位
	放火(疑い含)	たばこ	ガステーブル等
11件(23.4%)	11件(23.4%)	5件(10.6%)	

なお、平成23年中における火災の出火原因別内訳は以下のとおりです。

たばこ	14件	火遊び	1件
ガステーブル等	9件	タブレットPC	1件
放火(疑い含)	7件	延長コード	1件
不明	5件	花火	1件
電気ストーブ	2件	テレビの電源コード	1件
白熱灯スタンド	2件	灯明	1件
蛍光灯	2件	ネオン看板の配線	1件
差し込みプラグ	1件	コンセント	1件
		総計	50件

(4) 住宅用火災警報器の奏効事例等

住宅用火災警報器が鳴動したもの（火災扱いにならなかった場合を含む）は表2のとおりです。

表2 住警器鳴動事例

件数	火災程度	住警器種別	設置場所	鳴動概要等
1	部分焼	煙式	居室	使用中の電気ストーブから出火し就寝中の居住者が負傷している。 近隣者が爆発音で火災に気づき 119 番通報したもの。住警器は鳴動しているが発見が遅く延焼した。
2	ぼや	複合式	台所	寝たばこにより布団が焼損したもの。近隣者が住警器の鳴動音で火災に気づき通報及び初期消火実施。
3	ぼや	煙式	居室	電気関係により出火、出火時不在。近隣者が住警器の鳴動音で火災に気づき施錠されていない玄関から入り、通報及び初期消火実施。
4	非火災	煙式	居室	同共同住宅の居住者が住警器の鳴動音を聞き 119 番通報したもの。蚊取線香の煙を感知したもので火災の事実なし。
5	非火災	煙式	居室	近隣者が住警器の鳴動音を聞き 119 番通報したもの。煙霧消毒の煙を感知したもので火災の事実なし。
6	ぼや	煙式	居室	ガステーブルの使用放置、出火時不在。同共同住宅の居住者が住警器の鳴動音を聞き 119 番通報したもの。施錠されていない玄関から入り初期消火実施。
7	非火災	煙式	台所	ガステーブルの使用放置、出火時不在。近隣者が住警器の鳴動音を聞き 119 番通報したもの。非火災扱い。
8	ぼや	煙式	階段	ガステーブルの使用放置、出火時就寝中。近隣者が住警器の鳴動音を聞き 119 番通報したもの。
9	非火災	煙式	台所	ガステーブルの使用放置、出火時不在。近隣者が住警器の鳴動音を聞き 119 番通報したもの。非火災扱い。
10	ぼや	複合式	台所	たばこの不始末によりベッドが焼損。同建物居住者が住警器の鳴動音で火災に気づき 119 番通報したもの。

(5) 荒川消防署開署以来の火災件数と焼損床面積等

年別	火災 件数	焼損 床面積㎡	死者	出火原因 トップ	年別	火災 件数	焼損 床面積㎡	死者	出火原因 トップ
7年	49	4,847		たばこ	50年	84	686		放火
8年	84	10,702		不明	51年	108	2,524	1	放火
9年	91	7,898		放火	52年	67	652	2	放火
10年	79	6,968		火鉢	53年	96	1,425		たばこ
11年	107	6,782		不明	54年	90	824	5	放火
12年	96	7,900		不明	55年	85	1,789	1	放火
13年	99	3,881		不明	56年	100	1,230	3	放火
14年	91	12,345		たばこ	57年	98	1,771		放火
15年	110	14,137		不明	58年	70	1,157	1	放火
16年	97	9,638		不明	59年	73	565	2	放火
17年	99	9,118		不明	60年	70	1,125	2	放火
18年	76	6,303		たばこ	61年	95	643	4	放火
19年	81	7,692		不明	62年	68	536	1	放火
20年	28	3,098		不明	63年	68	765	1	放火
21年	34	1,999		電熱器	元年	79	1,171	5	放火
22年	45	4,844		電熱器	2年	63	178		放火
23年	42	3,763	1	煙突	3年	75	592	2	放火
24年	47	7,550		煙突	4年	74	941	1	放火
25年	41	960		機械器具	5年	69	828	1	放火
26年	67	2,188	1	たばこ	6年	75	222		放火
27年	128	3,429		煙突	7年	63	381	1	放火
28年	162	4,079		かまど	8年	63	749		たばこ
29年	162	10,758	3	たばこ	9年	70	966	1	放火
30年	164	9,750	1	たばこ	10年	91	634		放火
31年	211	8,190	4	たばこ	11年	88	2,056	2	放火
32年	244	9,567		たばこ	12年	65	163	3	放火
33年	267	4,937	3	たばこ	13年	74	431		放火
34年	232	5,522		たばこ	14年	61	548	2	放火
35年	309	5,111	1	たばこ	15年	60	330	1	たばこ
36年	230	10,676	2	たばこ	16年	64	424	3	放火
37年	211	3,918		たばこ	17年	63	465	1	放火
38年	187	8,745	3	放火	18年	74	641		放火
39年	187	2,815	3	放火	19年	53	160		放火
40年	142	6,284	4	放火	20年	55	140	3	放火
41年	161	4,563	3	たばこ	21年	68	234	3	放火
42年	135	3,084	5	たばこ	22年	47	278		放火
43年	133	2,942	1	放火	23年	50	884	1	たばこ
44年	139	5,082		たばこ					
45年	196	7,212	8	放火					
46年	146	2,625	1	放火					
47年	112	3,951	7	たばこ					
48年	130	1,948	3	たばこ					
49年	86	1,472	5	放火					