


# 神田消防署からのお知らせ

## STOP 電気火災

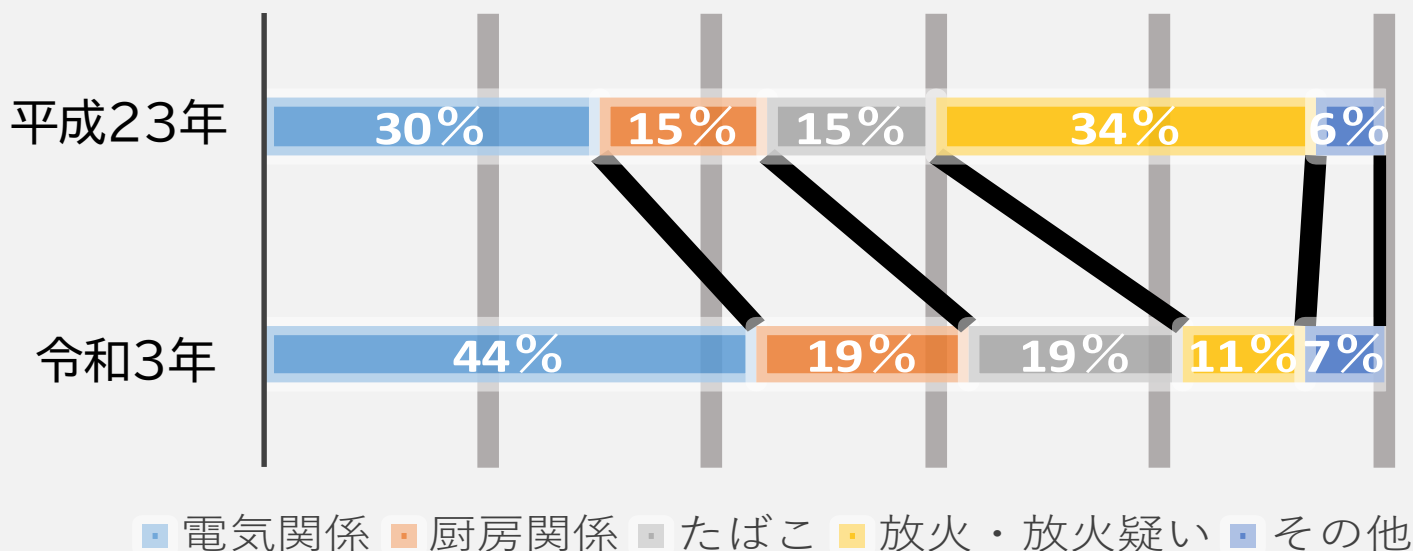

令和3年は、電気関係による火災割合が44%で、10年間で14ポイント増加しています。現在は新型コロナウイルスによって新しい生活様式となり、在宅時間が増加し住宅火災が増加するなど火災原因も変化しています。引き続き、事業所やご自宅における火災予防をお願い致します。

### 電気関係の発火トラブル急増中！



プラグからの出火



扇風機からの出火



コンデンサからの出火


裏面で注意箇所をチェック！▶

# 電気火災が増えています

あなたの事業所は平気？(電化製品の容量をチェック！)



50~150W



900~1000W



10~35W



100~200W



1100~1500W

電源タップの容量の上限は**1500W**、交換目安は**3~5年**となっています。  
(使用環境やメーカーにより異なります。)

## 電気火災対策のポイント！

使っていないプラグは  
抜いておく！

プラグ、コンセントは  
定期的に掃除する！

束ねて使用しない！



タップは決められた  
容量内で使用する！

家具などの下敷き、  
折れ曲がりに注意する！

ポイントを押さえ、安全安心な職場を目指しましょう！

