

電気火災に 気をつけよう！

町田市内で令和3年1月から令和3年7月までに発生した70件の火災のうち、27件が電気に起因する火災で火災件数全体の約40%を占めています。 (令和3年7月末速報値)

配線器具類等の取扱い時には次の点に注意し、電気火災に気をつけましょう




コード類を踏みつけない

電線が断線することによって、
短絡（ショート）し出火する恐れがあります
延長コードを引き戸や襖で押しつけることを繰り返したことによって、コードが断線し出火した事例もあります。




ゆるくなったコンセント は使わない

電流が流れにくくなることにより
発熱し出火する恐れがあります
頻繁に抜き差ししているコンセントや、10年を超えて使用しているコンセントは点検しましょう。

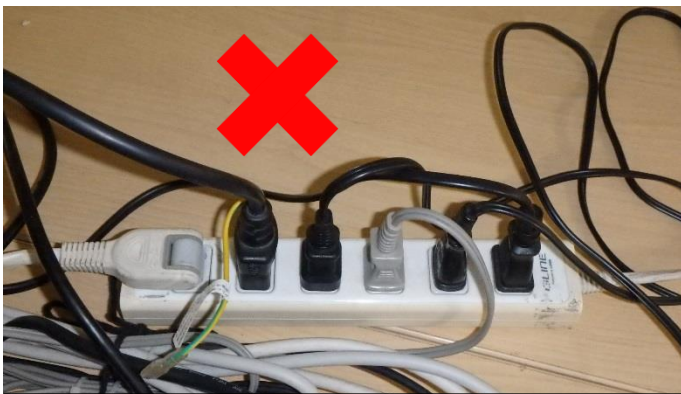

たこ足配線をしない

電流が多く流れて、出火する恐れがあります
コンセントやコードには、使用できる電気量に制限があります。表示されている電気量を確認して使用しましょう。

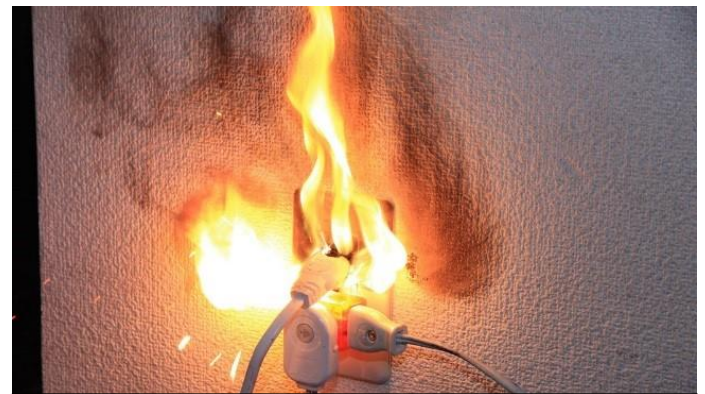

プラグに埃をためない

トラッキングにより出火する恐れがあります
意外なものでは、ペットがコンセントとプラグの接続部分におしっこをかけたことでトラッキングが発生し、出火した事例があります

問合せ先 町田消防署 予防課 調査担当

電話 042-794-0119 内線611