


防災コンダクター

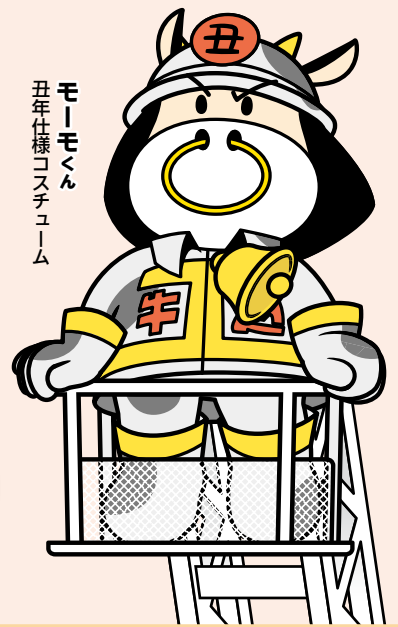

発行
牛込防火防災協会
牛込災害防止協会
牛込防火管理研究会

監修
牛込消防署

牛込消防署管内災害状況

| | 令和3年 | 令和2年 | 増減 |
|------|------|------|-----|
| 火災件数 | 24件 | 21件 | +3件 |
| 焼損面積 | 1㎡ | 5㎡ | -4㎡ |
| 死者 | 0 | 0 | 0 |
| 救急件数 | 2092 | 2006 | +86 |

(令和3年9月15日現在)

No. 136
2021.10

秋の火災予防運動

11月9日(火)～11月15日(月)

『もう一度 確認 安心 火の用心』

(令和3年度東京消防庁防火標語 作者 菅野 珠加 さん 江戸川区在住)

空気の乾燥などによって、火災が発生しやすくなるシーズンです。
この秋の火災予防運動を機会に今一度、火災予防に関する知識を身に付け、火災の発生を防ぎましょう。



牛込消防署管内 火災による死者ゼロ2000日

地域の皆さまの火災予防へのご尽力によって達成することができました。

注目

お近くの消火器は大丈夫？ 破裂事故と交換のはなし




古くなった消火器に注意！
破裂事故が発生しています！

古くなった消火器は
新規格の消火器に交換しよう！

建物で義務設置の旧規格消火器は
2021年12月31日までしか使えません。



破裂事故は、
こんな状況で発生しています。

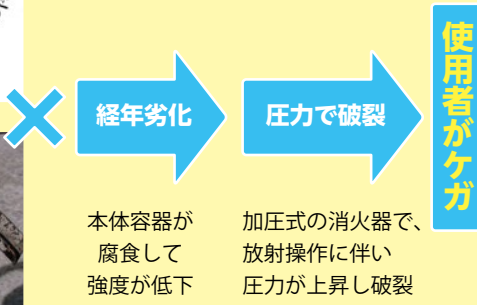

古くなった消火器の廃棄に関する相談先

(株) 消火器リサイクル推進センター
03-5829-6773 平日9:00～17:00
※ 町会や消防署では消火器の引き取りを行っていません。

廃棄方法について詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会が作成した消火器リサイクルのリーフレットをQRコードからご覧ください。



オフィスの

電気火災が増加中!!

コンセントはキレイに掃除していますか?

令和3年9月15日現在、牛込消防署管内の火災総件数は、24件です。そのうち、半数以上である14件が「**電気**が原因の火災」で、最も多い出火原因となっています。

牛込消防署管内で過去に起きた電気が原因の火災事例

- タコ足配線による過電流火災
- トラッキング現象による火災
- 電気コードが家具等に踏みつけられることによる短絡火災 などなど…

※この他にも電気が原因の火災は多数発生しています。


小さな焦げ跡でも！ 見つけたらご相談ください！



この燃え方は
火災だから
119番通報
しなくちゃ!

状況によっては、大きな火災になることもあります。
迷った時は、牛込消防署にご連絡ください。

03-3267-0119

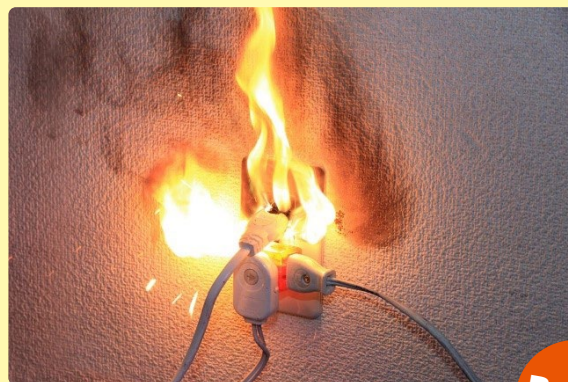

トラッキング現象(再現)

Point

電気火災の出火防止

- テーブルタップは決められた容量内で使用
→ (タコ足配線)
- 差し込みプラグは定期的に点検・清掃
→ (トラッキング)
- 電気コードは家具の下敷き厳禁
→ (コードの短絡)
- 電気製品の不具合は直ちに使用を停止し、
メーカー等に点検依頼
→ (家電製品出火)

ネットで自衛消防訓練!

火災が発生した時の自衛消防隊の基本的な活動要領を、ストーリー仕立てで解説!!
会社でも、家でも、ネットだからこそ場所を選ばず訓練することができます!!



火災発見



119番通報



初期消火



避難誘導

ネットで自衛消防訓練は「いつでも」、「どこでも」、「ひとりでも」をコンセプトに、集合せずに実施できる新たな自衛消防訓練の方法です。




消防署からのお知らせ

自衛消防訓練を実施する際は、あらかじめ消防署にご連絡ください。連絡方法は、消防署の窓口での届出のほか、電子申請、FAX、郵送の届出があります。

詳しくは ▶ ネットで自衛消防訓練 **で検索!**

災害は待ってくれない!
だからこそ積極的に学ぼう!



東京消防庁 公式アプリ



ダウンロードはこちら!



iOS版



アンドロイド版



お問い合わせは...

牛込消防署 TEL 03-3267-0119

早稲田出張所 TEL 03-3204-0119

牛込消防署ホームページ

牛込消防署

で検索!



古紙配合率70%再生紙を使用しています

石油溶剤を含まないインキを使用しています。



東京消防庁 救急相談センター

[24時間受付・年中無休] 携帯電話 PHS フッシュ回線

#7119

つながらない場合は... 電話 03-3212-2323 FAX 042-521-2323